

ANNEXE 1:

Les différentes températures entrées sorties des modes recharge et décharges des capteurs verticaux ainsi que les débits et les puissances sont sur les figures suivantes :

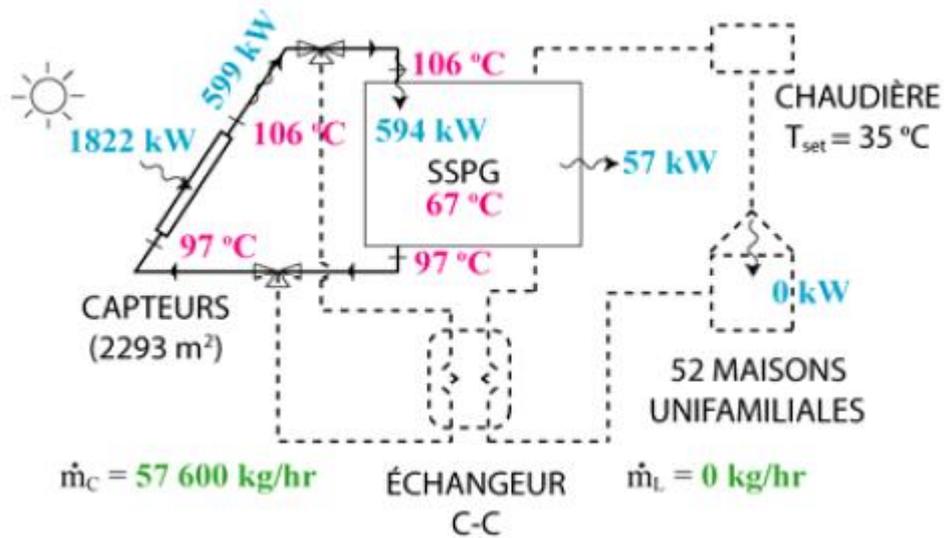


Figure 1a Cas A : mode recharge du SSPG avec chaudière, heure 31787, Text = 24 °C.

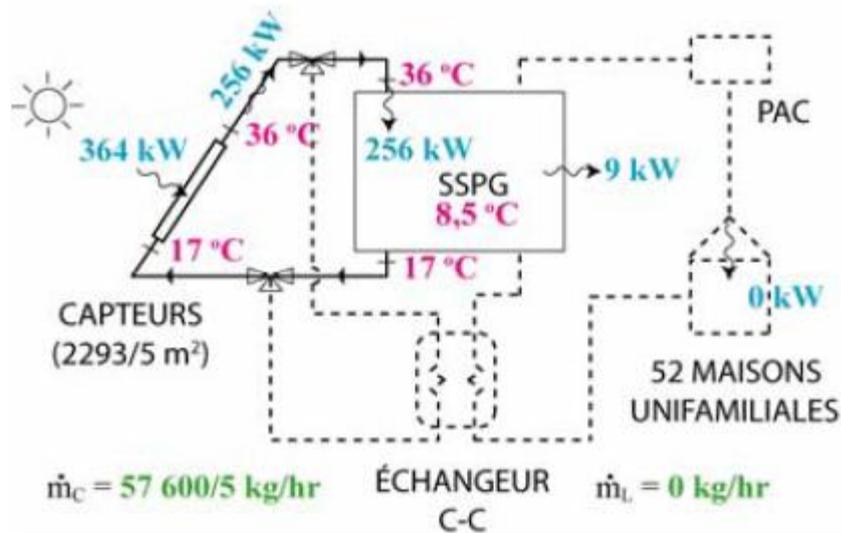


Figure 2a Cas B : mode recharge du SSPG avec PAC, heure 31787, Text = 24 °C.

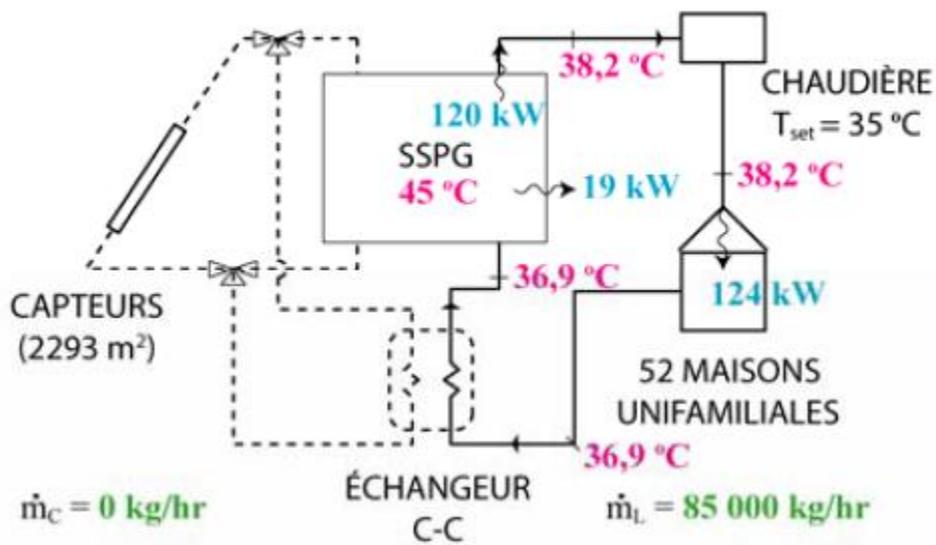


Figure 1b Cas A : mode décharge du SSPG avec chaudière, heure 28108, Text = -4 °C.

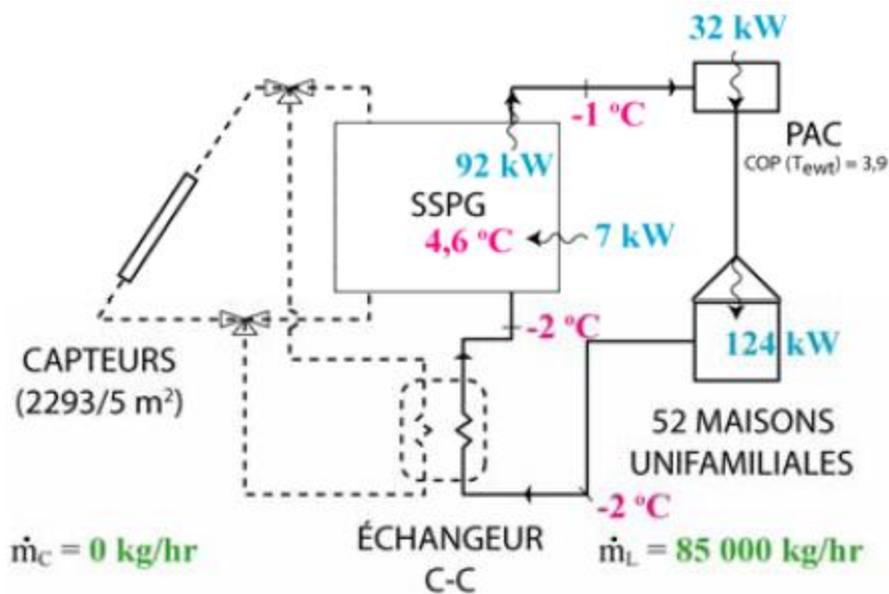


Figure 2b Cas B : mode décharge du SSPG avec PAC, heure 28108, Text = -4 °C.

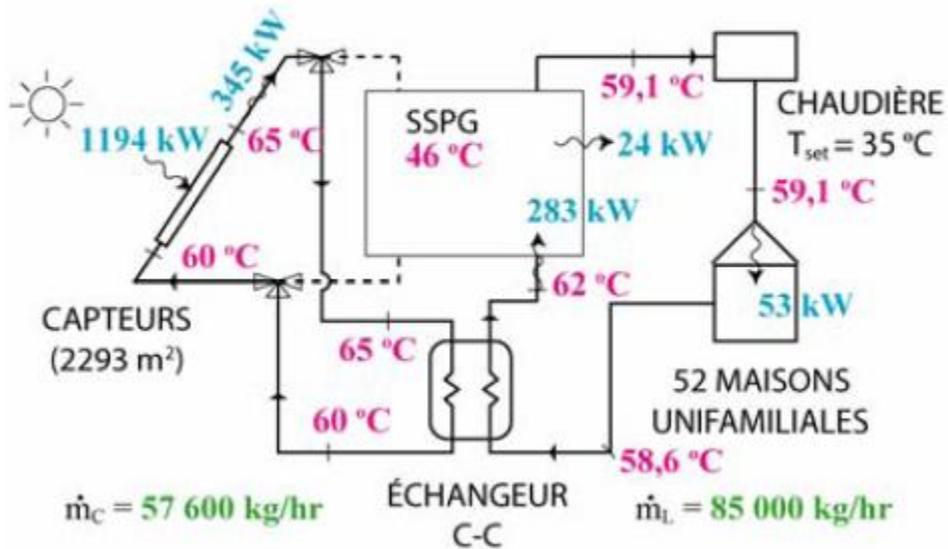


Figure 1c Cas A : mode recharge et décharge du SSPG avec chaudière, heure 28882, $T_{ext} = 6,3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

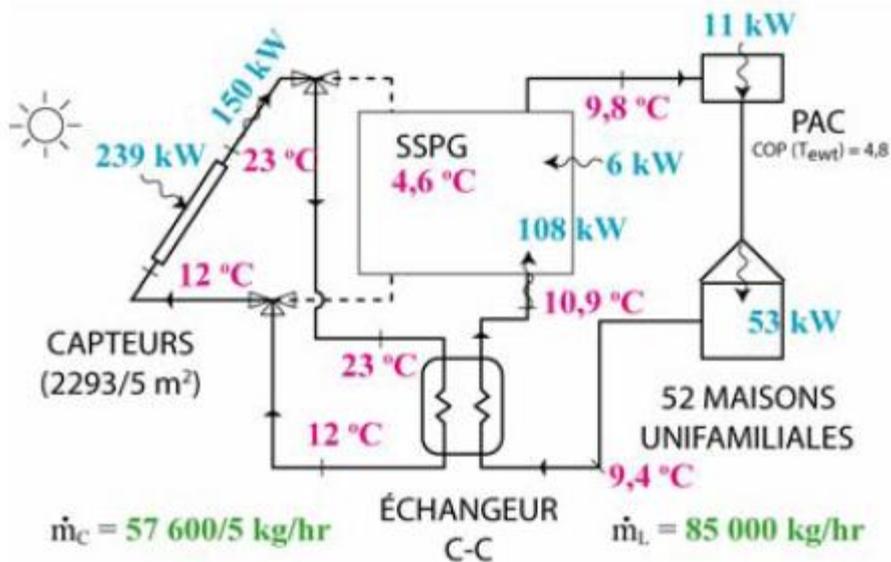


Figure 2c Cas B : mode recharge et décharge du SSPG avec PAC, heure 28882, $T_{ext} = 6,3\text{ }^{\circ}\text{C}$.